

Паспорт качества № _____

Щебень фракции: 40-70 мм

Аникинское Западное месторождение песчаников

Местоположение: Ростовская область, Каменский район, х. Аникин


Щебень производится по ГОСТ 8267-93

Потребитель: _____

Адрес потребителя: _____

Номер партии: _____ Номера вагонов: _____

Количество щебня: _____ Дата выдачи: _____

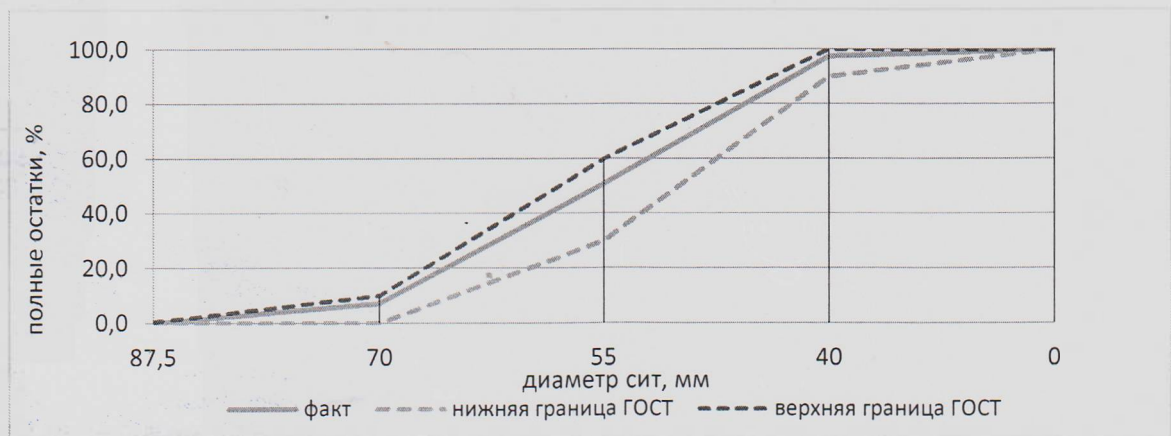

Наименование	Полные остатки по массе, %			
	87,5	70	55	40
Диаметр сита	87,5	70	55	40
Нормативные значения по ГОСТ	0-0,5	0-10	30-60	90-100
Фактические значения	0	7,1	50,8	97,3

№	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические значения
1	Марка щебня	От 11 до 13 (M1000)	M1000
2	Содержание пылевидных, глинистых и илестых частиц, % по массе	Не более 2	0,5
3	Содержание зерен пластинчатой игловатой формы, % по массе	до 15	14,18
4	Содержание глины в комках, %	не допускается	0
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	0
6	Содержание вредных компонентов и примесей	-	нет
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	F300	F300
8	Насыпная плотность, т/м ³	-	1,28
9	Минералого-петрографический состав	Не нормируется	Осадочная порода, песчаник
10	Марка щебня, по истираемости	И1	До 25 вкл.

Инженер-лаборант _____

О.О. Куценко

