

Паспорт качества № _____

 Щебень фракции: 15-20 мм

Аникинское Западное месторождение песчаников

 Местоположение: Ростовская область, Каменский район, х. Аникин


 Щебень производится по ГОСТ 8267-93

Потребитель: _____

Адрес потребителя: _____

Номер партии: _____ Номера вагонов: _____

Количество щебня: _____ Дата выдачи: _____

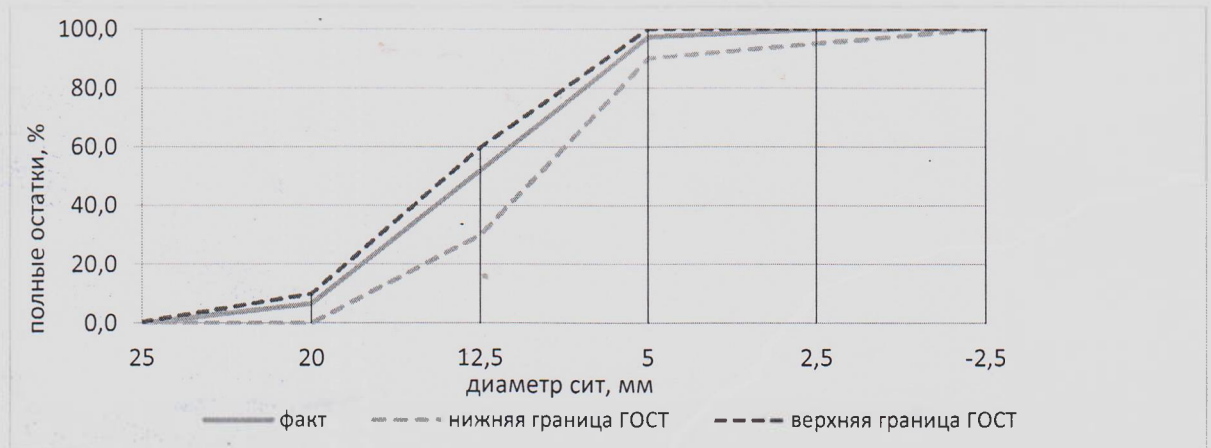

Наименование	Полные остатки по массе, %				
	25	20	12,5	15	2,5
Диаметр сита, мм	25	20	12,5	15	2,5
Нормативные значения по ГОСТ	0-0,5	0-10	30-60	90-100	95-100
Фактические значения	0	7	52,0	91,5	99,8

№	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические значения
1	Потеря массы при испытании в сухом состоянии, % (марка щебня)	До 11 (M1200)	9,5 (M1200)
2	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	Не более 2	1,4
3	Содержание зерен пластинчатой игловатой формы, % по массе	до 10	8,4
4	Содержание глины в комках, %	не допускается	0
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	0
6	Содержание вредных компонентов и примесей	-	нет
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	F300	F300
8	Насыпная плотность, т/м ³	-	1,28
9	Минералого-петрографический состав	Не нормируется	Осадочная порода, песчаник

Инженер-лаборант



О.О. Куценко