



Паспорт качества № \_\_\_\_\_

Щебень фракции: 5-20 мм

Аникинское Западное месторождение песчаников

Местоположение: Ростовская область, Каменский район, х. Аникин

Щебень производится по ГОСТ 8267-93

Потребитель: \_\_\_\_\_


Адрес потребителя: \_\_\_\_\_

Номер партии: \_\_\_\_\_

Номера вагонов: \_\_\_\_\_

Количество щебня: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

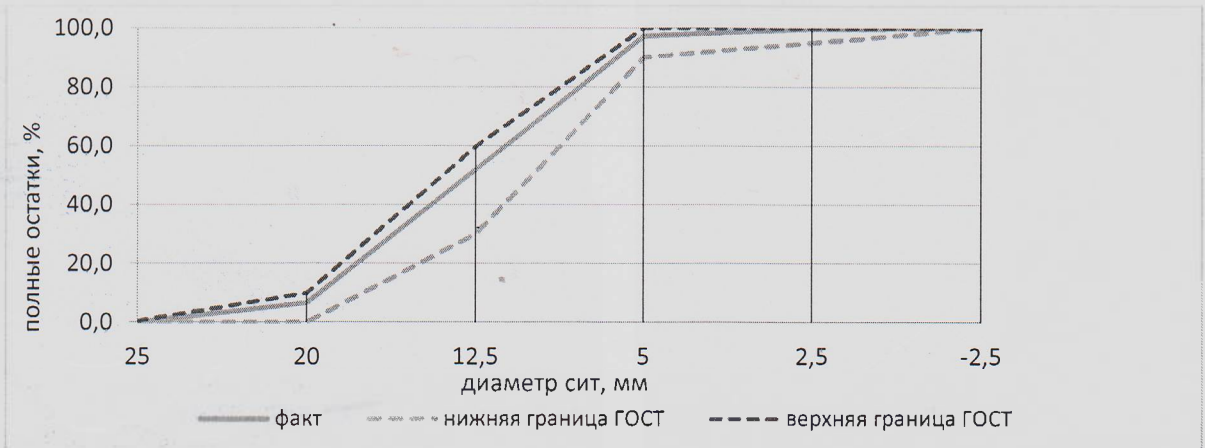

Наименование	Полные остатки по массе, %				
	25	20	12,5	5	2,5
Диаметр сита, мм	25	20	12,5	5	2,5
Нормативные значения по ГОСТ	0-0,5	0-10	30-60	90-100	95-100
Фактические значения	0	6,6	52,0	97,2	99,8

№	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические значения
1	Потеря массы при испытании в сухом состоянии, % (марка щебня)	До 11 (М1200)	9,5 (М1200)
2	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	Не более 2	1,4
3	Содержание зерен пластинчатой игловатой формы, % по массе	до 10	7,2
4	Содержание глины в комках, %	не допускается	0
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	0
6	Содержание вредных компонентов и примесей	-	нет
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	F300	F300
8	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	-	1,28
9	Минералого-петрографический состав	Не нормируется	Осадочная порода, песчаник

Инженер-лаборант \_\_\_\_\_



О.О. Куценко